




Anbringen der Lüftereinheit:

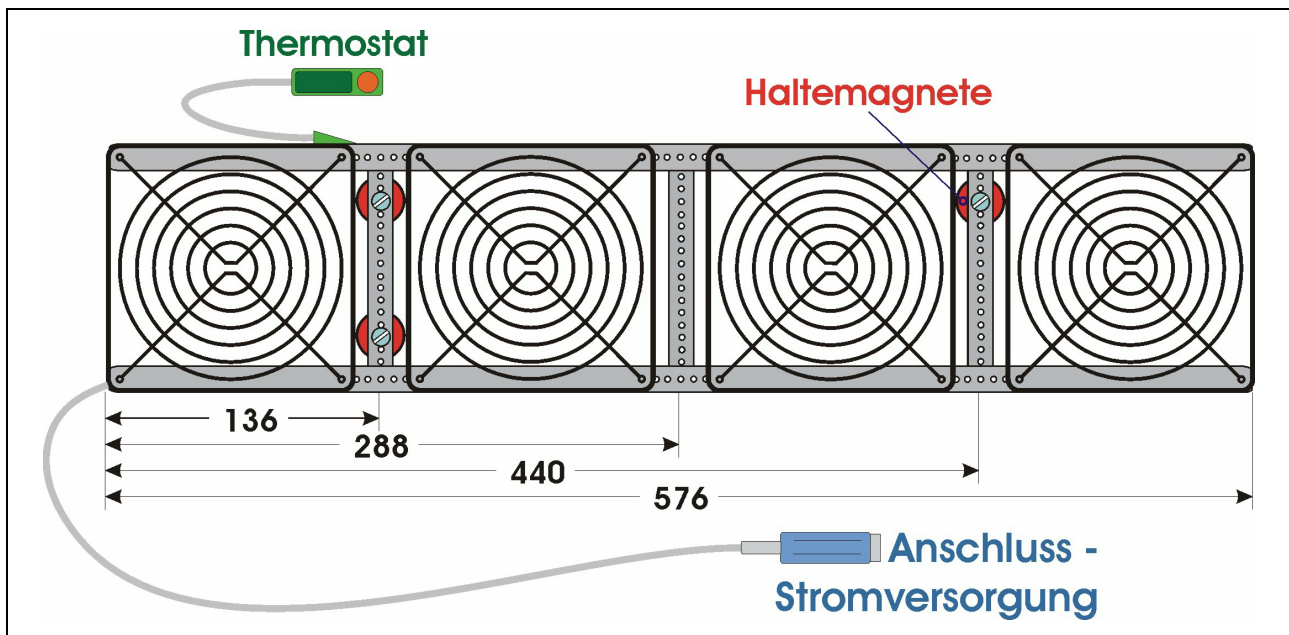

Lüftereinheit - Haltemagnete:


- Bitte prüfen Sie, ob der horizontale Abstand der Magnete annähernd auf die Heizkörperrippen / Röhren passt. Sie haben die Möglichkeit den rechten Magnet entsprechend auf die gewünschte Breite zu verändern (ca. $\pm 1,6$ cm).
- Bei Flachheizkörper sollten die Haltemagnete im unteren Bereich der Lüftereinheit montiert werden

Thermostat:

Den Thermostat bitte direkt auf den heißen Heizkörper anbringen.

a) Rippenheizkörper

Die PED-Lüftereinheit wird über Magnete am oberen Drittel der Heizkörpers angebracht, um die Wärme direkt horizontal in den Raum zu lenken.

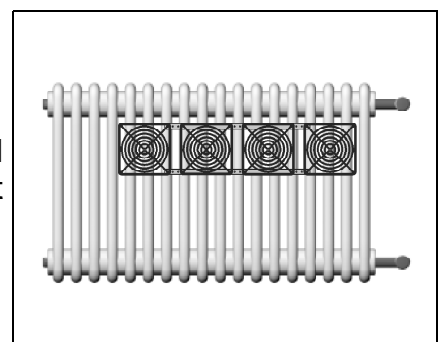

b) Flachheizkörper

Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn die PED-Lüftereinheit ca. 5-10cm mit den montierten Magneten unterhalb der Heizkörperoberkante angebracht wird. Dadurch wird die gesamte Wärme, auch die der dahinterliegenden Heizflächen, in den Kreislauf einbezogen und direkt in den Raum abgegeben.

